


Szczegół "b"

podstawy wentylacyjne
z grawitacyjnym wyciągiem – obrotowe

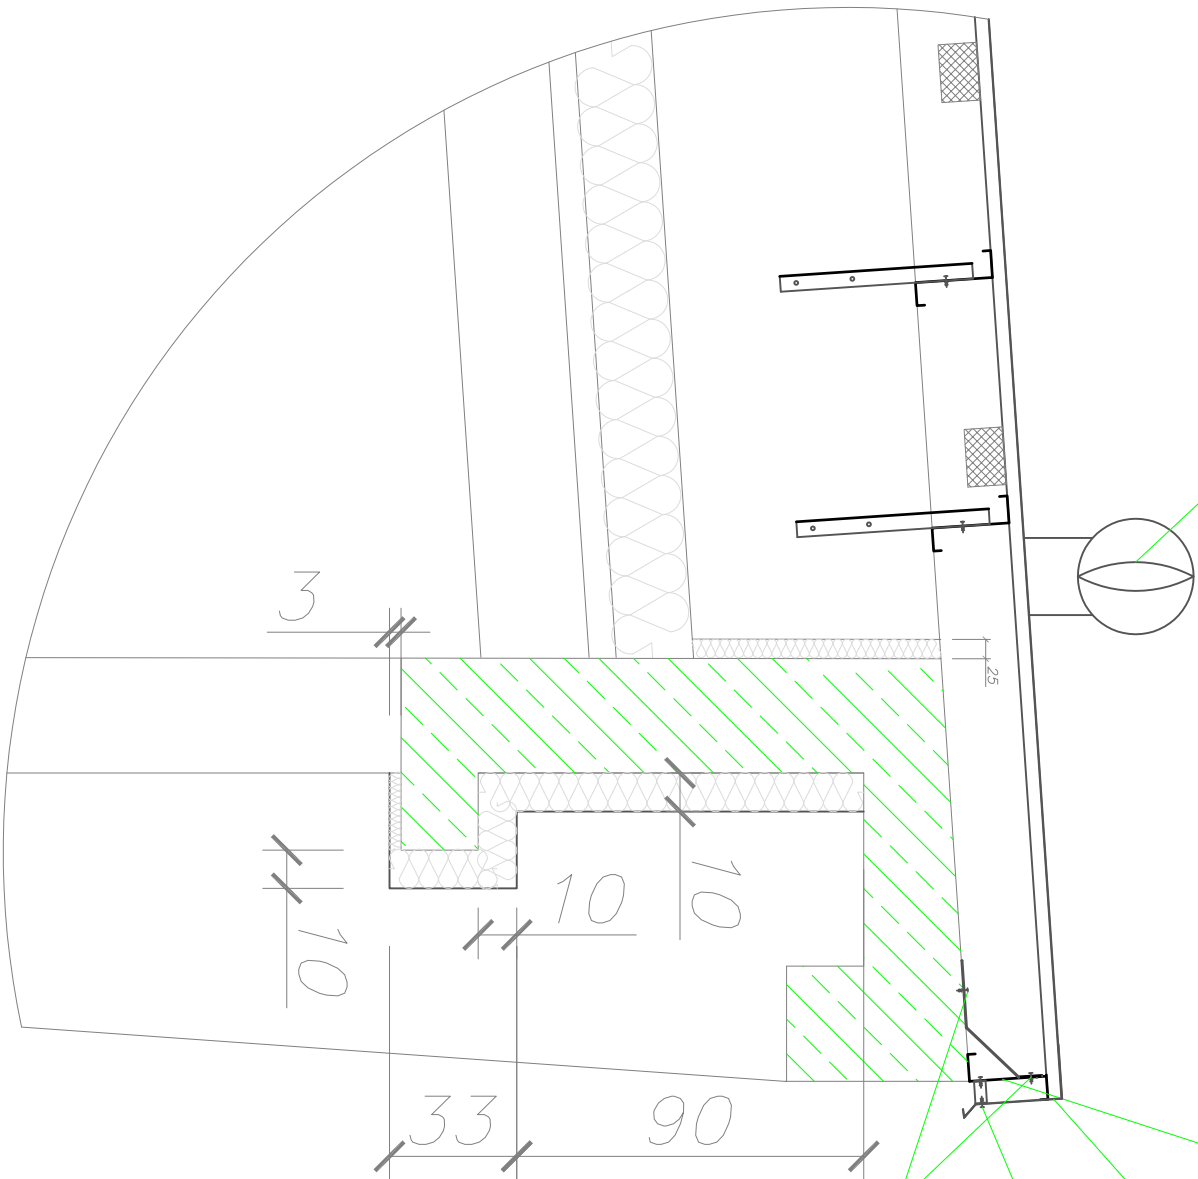

Otworky $\varnothing 15\text{cm}$ co 100cm
osadzić kratki wentylacyjne z siatką
o oczkach 3mm

blacha powlekana gr. $0,55\text{mm}$, szer. 50cm

blachowkręt M4

M8

OBIEKT	Remont pływalni miejskiej w Pisz	Nr rys.
ADRES	Pisz, ul. Kwiatowa	K-12
TEMAT RYS.	Szczegół "b"	
BRANŻA	Konstrukcyjna	
PROJEKTOWAŁ		Podpis