


ZAPYTANIE NR 4

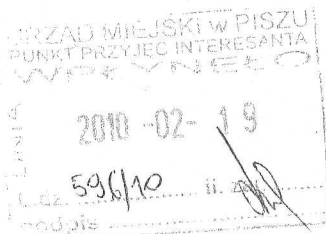

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Fax. (087) 424-12-38

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego znak: ZP.341-10/10 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od miejscowości Maldanin do miejscowości Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłoczego Pisz-Maldanin”

Proszę o wyjaśnienie lub uzupełnienie SIWZ:

1. Ust. 7 punkt 7) SIWZ

Wg zapisu w SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego znak: ZP.341-10/16/10 z dnia 15.02.2010 r. wykonawca składający ofertę, winien załączyć do oferty inny dokument np. F-01 za 2009 r. z którego wynikać będzie wysokość obrotów w ostatnim roku obrotowym nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł oraz wysokość należności nie większa niż 25% obrotu wykonawcy w roku, a wysokość zobowiązań nie większa niż 20% obrotu wykonawcy w roku, prosimy o wyjaśnienie:

- Jak Zamawiający będzie ocenił spełnienie w/w warunku? Od jakich należności i od jakich zobowiązań będzie liczony procent wymieniony w warunku? Czy od zobowiązań krótkoterminowych, czy od zobowiązań długoterminowych, czy od zobowiązań z tyt. dostaw i usług, czy innych; czy od należności długoterminowych, krótkoterminowych, czy od należności z tyt. dostaw i usług lub innych? Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu badania przedmiotowego warunku do spełnienia.
- Czy wykonawca, aby spełnić przedmiotowy warunek, może polegać na zdolności finansowej w/w warunku innego podmiotu, przedstawiając jego pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia? W takim przypadku, prosimy o wyjaśnienie, jakie zobowiązanie innego podmiotu winno być załączone do oferty, w jakiej formie i treści powinno być sporządzone.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotowy warunek będzie rozpatrywany łącznie i w jaki sposób?

2. Załącznik nr 5 do SIWZ (dokumentacja projektowa) i załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiary robót):

- Proszę o wskazanie, dla których przepompowni ścieków Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania ogrodzeń. W przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego jest uwzględnionych łącznie 15 kompletów ogrodzeń, zaś wszystkich przepompowni ścieków jest 32 sztuki.

- b. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie podłączenia budynków do projektowanej sieci wodociągowej za pomocą nawiertek oraz zamontowanie zestawów wodomierzowych w budynkach? W opisie technicznym projektuje się nawiertki i wodomierze, zaś w przedmiarze nie ma o tym mowy.
- c. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania hydrantów nadziemnych, a nie podziemnych (wg projektu mają to być hydranty nadziemne, natomiast w przedmiarze są uwzględnione hydranty podziemne).
- d. Czy długości sieci opisane w SIWZ, w „Opis przedmiotu zamówienia”, uwzględniają długości sieci do wykonania metodą beżywkopową?
- e. Na profilach wodociągowych są opisy: „Proj. połączenie z przewodem Dn ...”. Za pomocą jakich kształtek należy wykonać te połączenia? Czy mają to być trójniki, i czy są one uwzględnione w pozycjach przedmiarowych:
- przedmiar robót „Zdory, Szczecchy Wielkie i Jeglin. Sieci wodociągowe – etap I” – poz. nr 16,17
 - przedmiar robót „Karwik, Szczecchy Małe, Trzonki, Maldanin. Sieci wodociągowe – etap II” – poz. nr 19,20?
- f. W przedmiarze robót udostępnionym przez Zamawiającego, nie są uwzględnione następujące odcinki sieci do wykonania metodą beżywkopową, a które są w dokumentacji projektowej (na profilach):
- etap I – kanalizacja sanitarna tłoczna:
 - przecisk sterowany rurą o śr. 700 mm pod Kanałem Jeglińskim – długość 197,6 m,
 - przeciski rurą przeciskową o śr. 220 mm - łączna długość 33,0 m.
- Proszę o potwierdzenie, że wyżej wymienione odcinki sieci wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.