



PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

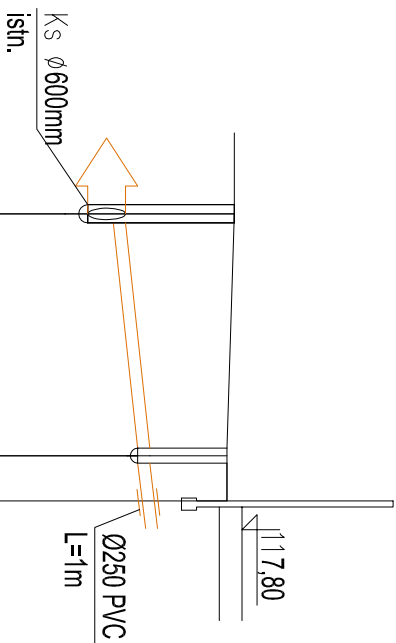


Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	117,62	117,80	117,80
Rzędna dna kanału	116,29	116,30	116,45
Zagłębienie dna kanału	1,32	1,35	1,32
Odległości [m]	16,00	3,00	
Średnice, materiał	Ø160PVC		
Spadek	1,0 %		
Długość [m]	0,00	16,00	19,00



PROFIL WODOCIĄGOWY

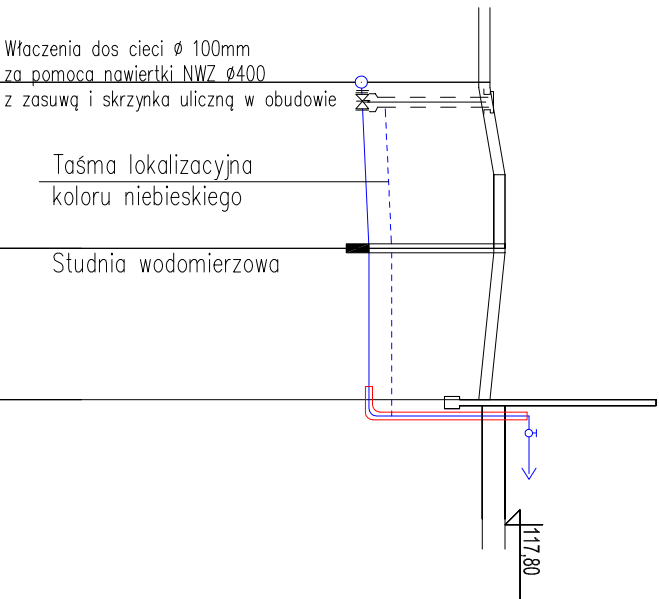

Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	117,60	117,80	117,60
Rzędna osi rurociągu	115,90	116,00	116,00
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,70	1,80	1,60
Odległości [m]	11,00	10,00	
Średnice, materiał	Ø63PE		
Spadek	0,5 %		
Długość [m]	0,00	11,00	21,00



PRZEDMIOT RYSUNKU		OBJEKT Budowa boisk sportowych z budynkiem zaplecza		S BRANŻA 3 NR RYS.
Profil wod-kan wodomierzowej		ADRES Pisz, dz. Nr 187 i 188/8		
SKALA	PROJEKTOWAŁ	Janusz Zabiłowicz		
02-2009	OPRACOWAŁ	mgr. inż. Jarosław Anusiewicz		
DATA				
NR ZLECENIA			UPRAWN. PODPIS	